


TABELLA RICAMBIVCARATTERISTICHE: L'uso di ricambi non originali fa decadere l'approvazione dell'estintore. Per agente estinguente, carica nominale, classe di fuoco,.... Si veda etichetta principale dell'estintore.

Modello	Valvola	Valvola di controllo	Valvola di sicurezza	Pistoncino	Spina di sicurezza	Manometro	Molla pistoncino	Or di tenuta	Sigillo x spina di sicurezza	Tubo pescante	Manichetta	Anello fermamanichetta	Agente estinguente	Supporto	Serbatoio	Propellente	Ugello/doccetta erogatrice	Campo di utilizzo	Pressione di esercizio Mpa	Carica nominale kg	Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)
PMB12EN	265	336	341	333	341	383	427	416	527	454	468	504	605	230	3584	azoto	338	1,4	1,4	12	PR
PMB9AEN	265	336	340	333	341	383	427	416	527	454	468	504	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	9	PR
PMB9EN	265	336	340	333	341	383	427	416	527	454	468	504	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	9	PR
PMB6AEN	265	336	340	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB66/SP	265	336	341	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB6LXEN	265	336	341	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB66/EN	273	336	341	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB655EN	265	336	341	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB643EN	265	336	341	333	341	383	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB66EN	265	336	341	333	341	383	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	6	PR
PMB4AEN	265	336	341	333	341	383	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	4	PR
PMB3AEN	265	336	340	333	341	383	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	3	PR
PMB2EN	260	336	340	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	2	PR
PMB1EN	260	336	340	333	341	382	427	416	527	454	468	501	605	231	3585	azoto	338	1,4	1,4	1	PR

COPPIA DI SERRAGGIO: La massima coppia di serraggio per l'accoppiamento valvola serbatoio deve essere di 7 kgm ~ 68 Nm; e nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati sono da diminuire del 30/40%.

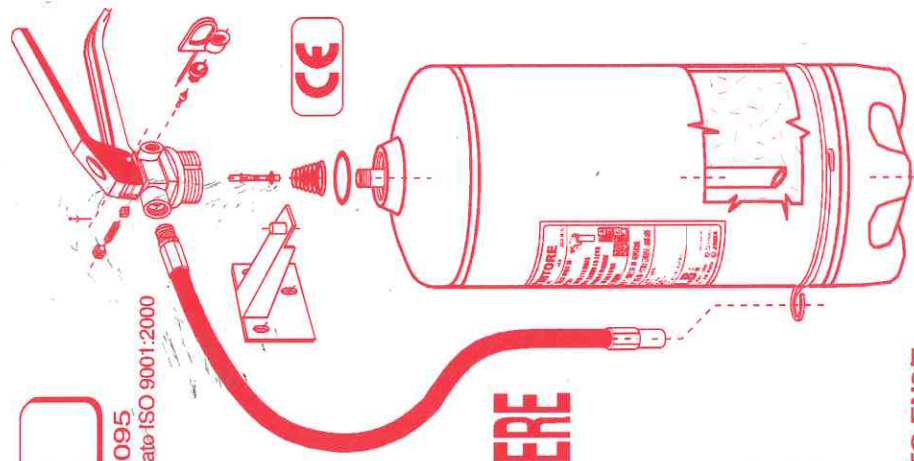

**M.B.**  
SRL

Codice costruttore 095  
Azienda con sistema di Qualità certificato ISO 9001:2000

MADE IN ITALY



**ESTINTORI**  
**PORTATILI A POLVERE**  
**MANUALE D'USO**  
**E MANUTENZIONE**

ESTINTORE CERTIFICATO EN3/7  
CERTIFICAZIONE BUREAU VERITAS CE-PED- MODULO H